

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00917.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,93	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Thương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00916.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Ngõ Đăng Tùng - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,01	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,54	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Trần Thị Thuý Hằng



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00915.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Bình - Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,89	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,57	≤ 2 NTU	02/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

K PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Trần Thị Thiêng Giang

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00835.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu - xã Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,87	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00834.24



Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00833.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đào Văn Tuấn - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	09/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Thuý Hằng

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00701.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,48	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,55	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hồng Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00700.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Mai Thị Tuyết - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,47	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,46	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00699.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Hồ Văn Nam - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,49	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,49	≤ 2 NTU	13/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thuý Giang

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00548.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu - xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,16	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,62	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00547.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Lê Thị Hoa - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,12	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,67	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 05 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Liêm Hiếu


Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00546.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Ngõ Văn Minh - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,08	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	09/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00461.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,94	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,38	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00459.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Toàn - Ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,89	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,53	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

CT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00460.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đoàn Văn Hương- chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,70	≤ 2 NTU	15/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00225.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,59	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,19	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00227.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Quân - chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,47	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

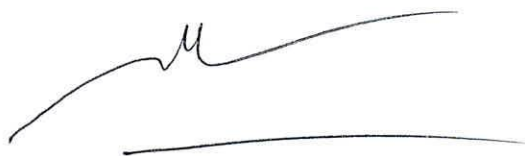

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00226.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Cao Thị Châu - ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,52	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,14	≤ 2 NTU	06/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00172.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN cấp nước Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,98	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00174.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,79	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00173.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Cao Thị Châu - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,82	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00084.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại CN Cấp nước Bình Châu
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,66	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

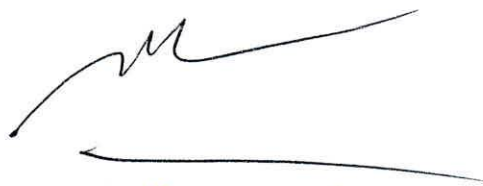
Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024
P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00082.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thanh Bình - Ấp Thèo Nèo, Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,95	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00083.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đức Long - Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,10	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	19/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024
P. GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh