

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01981.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	05/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,07	6,0 - 8,5	06/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,29	≤ 2 NTU	06/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01980.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 312 đường Hùng Vương, Phường Long Tâm, Tp. Bà Rịa, BR-VT
Ngày lấy mẫu : 5/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	05/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	05/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	05/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,00	6,0 - 8,5	06/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,32	≤ 2 NTU	06/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01881.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Cao - Số 322 Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 20/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 20/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,25	(0,2 - 1,0) mg/L	20/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	20/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	20/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,40	6,0 - 8,5	21/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	20/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	20/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,82	≤ 2 NTU	21/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 28 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01880.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKSBT tỉnh BRVT (Cơ Sở 1)
Ngày lấy mẫu : 20/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 20/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,25	(0,2 - 1,0) mg/L	20/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	20/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	20/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,36	6,0 - 8,5	21/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	20/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	20/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	21/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 28 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01715.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTCS Bệnh Tật tỉnh BRVT (Cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 17/10/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/10/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	17/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,53	6,0 - 8,5	21/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,54	≤ 2 NTU	21/10/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 28 tháng 10 năm 2024

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

KT. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Nhi



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01714.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 312 Đường Hùng Vương, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 17/10/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 17/10/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	17/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	17/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	17/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,24	6,0 - 8,5	21/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	21/10/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

K.T. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 28 tháng 10 năm 2024

K.T. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01457.24



Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm KSBT (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 19/9/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/09/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,2	(0,2 - 1,0) mg/L	19/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	19/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	19/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,53	6,0 - 8,5	19/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,22	≤ 2 NTU	19/09/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

[C] PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 30 tháng 9 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01458.24



Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 19/9/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : .02 chai (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/09/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	19/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	19/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	19/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,59	6,0 - 8,5	19/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	19/09/2024

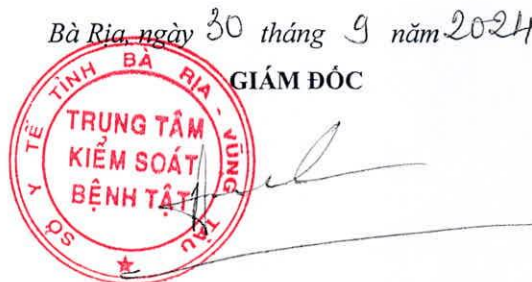
(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00937.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TTKS Bệnh tật (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 5/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,35	(0,2 - 1,0) mg/L	05/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,65	6,0 - 8,5	06/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,35	≤ 2 NTU	05/08/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

☒ PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00936.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 312 đường Hùng Vương, Tp.Bà Rịa, BRVT
Ngày lấy mẫu : 5/8/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	05/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	05/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	05/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,48	6,0 - 8,5	06/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	05/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	05/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	06/08/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00767.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TT KS Bệnh tật (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 1/7/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,35	(0,2 - 1,0) mg/L	01/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,54	6,0 - 8,5	02/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	02/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 11 tháng 7 năm 2024

K PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thuởng Giang



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00766.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa, BRVT
Ngày lấy mẫu : 1/7/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/07/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,63	6,0 - 8,5	02/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	02/07/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 7 năm 2024



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00663.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TTCS Bệnh tật tỉnh BRVT (Cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 10/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,56	6,0 - 8,5	11/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,46	≤ 2 NTU	11/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Thuý Hằng

GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00664.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 10/6/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	10/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	10/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	10/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,39	6,0 - 8,5	11/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,48	≤ 2 NTU	11/06/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 06 năm 2024

☒ PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Đ. GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00517.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKS Bệnh Tật tỉnh BRVT (CS2)
Ngày lấy mẫu : 7/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 07/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	07/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	07/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	07/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,65	6,0 - 8,5	07/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	07/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	07/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,42	≤ 2 NTU	07/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Bà Rịa, ngày 17 tháng 05 năm 2024
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00516.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Tuấn - 129 Nguyễn Văn Hương, Long Tâm, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 7/5/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 07/05/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	07/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	07/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	07/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,64	6,0 - 8,5	07/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	07/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	07/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,31	≤ 2 NTU	07/05/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 17 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00385.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TTKS Bệnh tật (cơ sở 1)
Ngày lấy mẫu : 1/4/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,30	6,0 - 8,5	01/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,78	≤ 2 NTU	01/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 11 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00384.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Lâm - 131 Lưu Hữu Phước, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 1/4/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 01/04/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,28	6,0 - 8,5	01/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	01/04/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA -TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 11 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00267.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại TTKS Bệnh tật Tỉnh BRVT (CS1)
Ngày lấy mẫu : 12/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU//100ml	< 1 CFU/100ml	12/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,15	6,0 - 8,5	12/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,30	≤ 2 NTU	12/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025
Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 03 năm 2024

KT PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Nhi

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00266.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hoàng - 306 Võ Thị Sáu, Long Tâm, Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 12/3/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 12/03/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,19	6,0 - 8,5	12/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,31	≤ 2 NTU	12/03/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 22 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00167.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT (CS1)
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,69	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,48	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00166.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đình Tân - 132 Đường Hùng Vương, TP. Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024
Tên mẫu : **Nước máy**
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,72	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	26/02/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00054.24



Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại TT Kiểm Soát Bệnh tật
Ngày lấy mẫu : 15/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 15/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

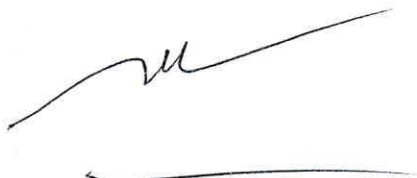
Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	15/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,26	6,0 - 8,5	16/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,88	≤ 2 NTU	16/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 26 tháng 01 năm 2024

Đ. GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00055.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Hưng - 132 đường Hùng Vương, Phường Long Tâm, Tp.Bà Rịa
Ngày lấy mẫu : 15/1/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 15/01/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	15/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,34	6,0 - 8,5	16/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,78	≤ 2 NTU	16/01/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 16 tháng 01 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh