



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 02024.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trạm tăng áp Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 12/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	12/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,15	6,0 - 8,5	13/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,22	≤ 2 NTU	13/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2024

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Nguyễn Việt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 02023.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Long - 412 Bình Giã, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 12/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	12/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,10	6,0 - 8,5	13/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	13/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 02022.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Tuấn Khang - 453 Lê Lợi, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 12/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,31	(0,2 - 1,0) mg/L	12/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,18	6,0 - 8,5	13/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	13/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điền



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 02021.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Thuận - 535 Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 12/12/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 12/12/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	12/12/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/12/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/12/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 - 8,5	13/12/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/12/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/12/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,29	≤ 2 NTU	13/12/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 20 tháng 12 năm 2024
GIÁM ĐỐC



Almuân Viêt Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01867.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : tại Trạm tăng áp Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 19/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	19/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,40	6,0 - 8,5	20/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	20/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

CHỖ PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 28 tháng 11 năm 2024

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01864.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Tuấn - 432 đường Bình Giã, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 19/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	19/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,08	6,0 - 8,5	20/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,29	≤ 2 NTU	20/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

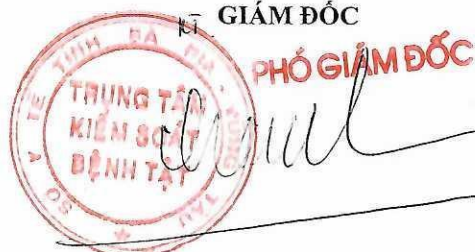
Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KO PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 28 tháng 11 năm 2024



Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01865.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đăng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Thuận - 535 đường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 19/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,34	(0,2 - 1,0) mg/L	19/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,22	6,0 - 8,5	20/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,33	≤ 2 NTU	20/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 18 tháng 11 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

K.T. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01866.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Đặng Thái Sơn
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Minh - 532 đường Lê Lợi, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 19/11/2024
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 19/11/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	19/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	19/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	19/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,36	6,0 - 8,5	20/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	19/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	19/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	20/11/2024

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

