

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00878.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Quảng trường Bà Rịa - P. Bà Rịa, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci faecal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfite	TCVN 6191 - 2:1996	0 KI/50ml	0 KI/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,08	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	1,040	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	< 0,132	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

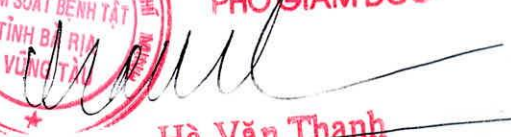
PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00877.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Lê Thành Duy - P. Bà Rịa, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci faecal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfite	TCVN 6191 - 2:1996	0 KL/50ml	0 KL/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,09	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	0,760	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	< 0,132	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

BM02-TT7.8 KQTN



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

Lần soát xét: 03

Ngày có hiệu lực: 01/07/2025

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

19 Phạm Ngọc Thạch-Phường Bà Rịa-TP.HCM
ĐT: 02543.731.994

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00876.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THPT Châu Thành - P. Bà Rịa, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci faecal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfite	TCVN 6191 - 2:1996	0 KL/50ml	0 KL/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,09	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	0,770	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	0,260	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

BM02-TT7.8 KQTN

Lần soát xét: 03

Ngày có hiệu lực: 01/07/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00875.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Phước Hưng - P. Bà Rịa, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci faecal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfite	TCVN 6191 - 2:1996	0 KL/50ml	0 KL/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,10	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	0,700	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	0,250	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00874.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Lê Quang Cường - P. Tam Long, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci feacal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfit	TCVN 6191 - 2:1996	0 KL/50ml	0 KL/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,08	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	0,750	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	0,250	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

BMO2-TT7.8 KQTN



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

Lần soát xét: 03

Ngày có hiệu lực: 01/07/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00873.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công viên Lê Thành Duy - P. Bà Rịa, TP. HCM
Ngày lấy mẫu : 23/07/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 23/07/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h15.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliform tổng số	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
2	E. coli	TCVN 6187-1:2019	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
3	Pseudomonas aeruginosa	TCVN 8881:2011	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
4	Streptococci faecal	TCVN 6189-2:2009	0 KL/250ml	0 KL/250ml	23/07/2025
5	Clostridia reducing sulfit	TCVN 6191 - 2:1996	0 KL/50ml	0 KL/50ml	23/07/2025
6	Hàm lượng nitrit	HDN02-Method 8507 - Hach Edition 1	0,09	≤ 3,0 mg/L	25/07/2025
7	Hàm lượng nitrat	HDN03-Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	25/07/2025
8	Hàm lượng Fluorua	HDN30-Method 8029 - Hach Edition 1	0,230	≤ 1,5 mg/L	25/07/2025
9	Hàm lượng Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025
10	Hàm lượng Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD=0,01)	≤ 0,4 mg/L	23/07/2025


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

KPH: không phát hiện

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Lợi Hương Giang

BMO2-TT7.8 KQTN

Lần soát xét: 03



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

Ngày có hiệu lực: 01/07/2025

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00675.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Chùa Thích ca Phật Đài - 610 Trần Phú, P. 5, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,810	≤ 50,0 mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,850	≤ 1,5 mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00674.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Công viên Bãi Trước - Đường Quang Trung, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,950	≤ 50,0 mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,760	≤ 1,5 mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00673.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Nguyễn An Ninh (Trụ 2) - Số 1 Nguyễn Văn Cừ, P. 9, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,670	$\leq 50,0$ mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,760	$\leq 1,5$ mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

U. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00672.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Lý Tự Trọng - Số 42 Đường 2/9, P. 8, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,460	$\leq 50,0$ mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,850	$\leq 1,5$ mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00671.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Trung Vương - Số 1 Nguyễn Lương Bằng, P. 9, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	<0,020	≤ 3,0 mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,040	≤ 50,0 mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,870	≤ 1,5 mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

U. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00670.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Phước An - Hẻm 850 Đường 30/4, P. 11, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 10/6/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 10/06/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	10/06/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	10/06/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	10/06/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	10/06/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	10/06/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	<0,020	≤ 3,0 mg/L	17/06/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,880	≤ 50,0 mg/L	17/06/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,000	≤ 1,5 mg/L	17/06/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 18 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00547.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THPT Nguyễn Khuyến - P. 12, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci feacal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,210	≤ 3,0 mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,350	≤ 50,0 mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,217	≤ 1,5 mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện
Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00546.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh - Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,200	≤ 3,0 mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,830	≤ 50,0 mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,030	≤ 1,5 mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00545.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà

Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Nguyễn Văn Linh - P. 8, TP. Vũng Tàu

Ngày lấy mẫu : 15/5/2025

Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**

Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)

Ngày nhận mẫu : 15/05/2025

Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,040	≤ 3,0 mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,880	≤ 50,0 mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,030	≤ 1,5 mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025

W. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00544.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường Cảnh sát 2 - P. 12, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci feacal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,020	$\leq 3,0$ mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,570	$\leq 50,0$ mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,060	$\leq 1,5$ mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

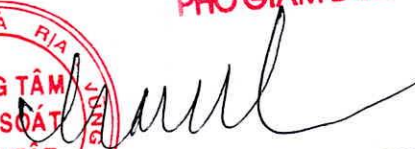


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00543.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - P. 12, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci feacal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3,0 mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,160	≤ 1,5 mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN –CĐHA –TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025
KT, GIÁM ĐỐC


PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00542.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Phước Thắng - Số 1 Đô lương, P. 11, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 15/5/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 15/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	16/05/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	16/05/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i>	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	15/05/2025
4	<i>Coliform tổng số</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	15/05/2025
5	<i>E.Coli</i>	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
6	<i>Streptococci faecal</i>	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	15/05/2025
8	Hàm lượng Nitrit	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3,0 mg/L	16/05/2025
9	Hàm lượng nitrat	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	16/05/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,270	≤ 1,5 mg/L	16/05/2025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Ư. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00400.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THCS Phước Thắng - Phường 11 , Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,060	$\leq 3,0$ mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,283	$\leq 50,0$ mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,610	$\leq 1,5$ mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00399.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THPT Nguyễn Huệ - Phường 10 , Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,069	≤ 3,0 mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,277	≤ 50,0 mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,643	≤ 1,5 mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN – CĐHA – TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

KT, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00398.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên - Phường 10 , Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,178	$\leq 50,0$ mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,588	$\leq 1,5$ mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00397.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Bình Minh - Phường 10 , Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,058	≤ 3,0 mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	2,116	≤ 50,0 mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,637	≤ 1,5 mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2025

KS. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00396.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Thắng Nhất - Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,425	$\leq 50,0$ mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,379	$\leq 1,5$ mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2025

K. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00395.25

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THCS Thắng Nhất - Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 9/4/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 09/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 09h50.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/04/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/04/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	09/04/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	09/04/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	09/04/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	10/04/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,919	$\leq 50,0$ mg/L	10/04/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,412	$\leq 1,5$ mg/L	10/04/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 04 năm 2025

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00229.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Chí Linh - Phường 10, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/03/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	<i>Streptococci feacal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,020	$\leq 3,0$ mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	1,600	$\leq 50,0$ mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,850	$\leq 1,5$ mg/L	11/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

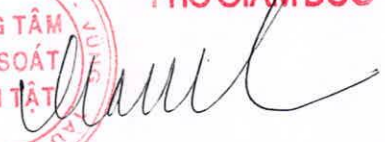


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

KT, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00228.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Thắng Nhì - Phường 6, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/03/2025
3	Clostridia reducing sulfite (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	E.Coli (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	Streptococci faecal (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	Pseudomonas aeruginosa (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3,0 mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,670	≤ 50,0 mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,940	≤ 1,5 mg/L	11/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CDHA -TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00227.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THCS Nguyễn An Ninh - Phường 8, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/03/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,920	≤ 1,5 mg/L	11/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

UỶ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00226.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Hải Nam- Phường 12, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	11/03/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,040	$\leq 3,0$ mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	2,530	$\leq 50,0$ mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,730	$\leq 1,5$ mg/L	11/03/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Ư. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00225.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường TH Quang Trung - Phường 9, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/03/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,030	≤ 3,0 mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	2,250	≤ 50,0 mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,770	≤ 1,5 mg/L	11/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

KT, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC





Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00224.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Trường THCS Võ Trường Toản - Phường 9, Tp.Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 5/3/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2.5 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 05/03/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	11/03/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	11/03/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	05/03/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	05/03/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
6	<i>Streptococci feacal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	05/03/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	11/03/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	2,150	≤ 50,0 mg/L	11/03/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,810	≤ 1,5 mg/L	11/03/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

14. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00148.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Vũng Tàu - 17 Lý Thường Kiệt, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	21/02/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	$< 0,500$	$\leq 50,0$ mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,130	$\leq 1,5$ mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00149.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Châu Thành - 58 Trần Hưng Đạo, P. 2, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	21/02/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	<i>Streptococci feecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,100	≤ 1,5 mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 23 tháng 02 năm 2025

Ký, GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00150.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường Mầm non Sao Mai - Đường Bà Triệu, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	21/02/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,020	$\leq 3,0$ mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	$\leq 50,0$ mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,150	$\leq 1,5$ mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 02 năm 2025

H.T. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00151.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Bùi Thị Xuân - 85 Lê Lợi, P. 4, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	21/02/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	$\leq 3,0$ mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,620	$\leq 50,0$ mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,160	$\leq 1,5$ mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 23 tháng 02 năm 2025

KIỂM GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00152.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Duy Tân - 87 Lê Lợi, P. 4, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	21/02/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	0,020	≤ 3,0 mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,640	≤ 50,0 mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,180	≤ 1,5 mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 23 tháng 02 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00153.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Trần Phú - 04 Nguyễn Thái Học, P. 7, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 18/2/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 18/02/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	21/02/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	21/02/2025
3	Clostridia reducing sulfit (*)	TCVN 6191 - 2:1996,ISO 6461-2:1986	0 KL/50ml	0 KL/50 ml	18/02/2025
4	Coliform tổng số (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250ml	18/02/2025
5	E.Coli (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
6	Streptococci feecal (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
7	Pseudomonas aeruginosa (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL/250ml	0 KL/250 ml	18/02/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	24/02/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	$< 0,500$	$\leq 50,0$ mg/L	24/02/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,120	$\leq 1,5$ mg/L	24/02/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 27 tháng 02 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC




Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00052.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (trụ 1) - Đường Võ Nguyên Giáp, P. 11, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci fecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	$\leq 3,0$ mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	$\leq 50,0$ mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,870	$\leq 1,5$ mg/L	20/01/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN – CDHA – TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00053.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai - 935/10/7 bình Giã, P. 10, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci feacal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	$< 0,500$	$\leq 50,0$ mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,840	$\leq 1,5$ mg/L	20/01/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN – CDHA – TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00054.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Nguyễn Thái Học - 219 Ba Cu, P. 4, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci feecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	0,690	$\leq 50,0$ mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,810	$\leq 1,5$ mg/L	20/01/2025

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Hương Giang



Nguyễn Việt Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00055.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Đoàn Kết - 30 Đồng Khởi, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : **Nước uống qua lọc**
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	≤ 0,4 mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci feacal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	≤ 3,0 mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	≤ 50,0 mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	1,160	≤ 1,5 mg/L	20/01/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00056.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Hạ Long - 8 Nguyễn Du, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfit</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci feacal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	$< 0,020$	$\leq 3,0$ mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	$< 0,500$	$\leq 50,0$ mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,970	$\leq 1,5$ mg/L	20/01/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CDHA - TDCN


Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Việt Điện

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00057.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trường TH Bàu Sen - 39 Thống Nhất, P. 1, TP. Vũng Tàu
Ngày lấy mẫu : 14/1/2025
Tên mẫu : Nước uống qua lọc
Lượng mẫu : 2,5 lít (500ml/ chai)
Ngày nhận mẫu : 14/01/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h10.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	HL. Đồng (Cu)	HDN 08 - Ref.TCVN 6193:1996	KPH (LOD = 0,01)	≤ 2 mg/L	20/01/2025
2	HL. Mn	HDN11 - Ref.SMEWW 3111B	KPH (LOD = 0,01)	$\leq 0,4$ mg/L	20/01/2025
3	<i>Clostridia reducing sulfite</i> (*)	TCVN 6191 - 2:1996, ISO 6461-2:1986	0 KL /50ml	0 KL/50 ml	14/01/2025
4	<i>Coliform tổng số</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250ml	14/01/2025
5	<i>E.Coli</i> (*)	TCVN 6187 - 1:2019, ISO 9308-1:2014	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
6	<i>Streptococci faecal</i> (*)	TCVN 6189-2:2009, ISO 7899-2: 2000	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (*)	TCVN 8881:2011 - ISO 16266:2010	0 KL /250ml	0 KL/250 ml	14/01/2025
8	Hàm lượng Nitrit (*)	HDN 02 - Method 8507 - Hach Edition 1	< 0,020	$\leq 3,0$ mg/L	20/01/2025
9	Hàm lượng nitrat (*)	HDN03 - Method 8171 - Hach Edition 1	< 0,500	$\leq 50,0$ mg/L	20/01/2025
10	HL.Fluorua	HDN30 - Method 8029 - Hach Edition 1	0,970	$\leq 1,5$ mg/L	20/01/2025


(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1:2010/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Điện